

SRD	DOC Méthode de traitement des dysfonctionnements de comptage pour un client équipé d'un compteur électrique non-communicant BT ≤ 36 kVA – 12/10/2017
------------	---

Objet : Ce document décrit la méthode de traitement des dysfonctionnements de comptages pour les clients BT ≤ 36 kVA en soutirage dont le point de livraison est équipé d'un compteur électrique non communicant.

Fiche de validation		
Rédacteur (date de validation)	Vérificateur (date de validation)	Approbateur (date de validation)
Hervé LE NAY 06/10/2017	Antoine MIGNERE 11/10/2017	Sébastien DUMAS 11/10/2017
Diffusion		

Nombre de pages	7	Nombre d'annexes	2	Nombre de PJ	-	Accessibilité : libre
-----------------	---	------------------	---	--------------	---	-----------------------

SOMMAIRE

Champ d'application.....	2
1. Détection des dysfonctionnements de comptage	3
1.1. Détection par le distributeur	3
1.2. Détection par le fournisseur	3
2. Traitement des dysfonctionnements de comptage et correction des données de consommation	3
2.1. Les situations traduisant un dysfonctionnement de comptages.....	3
2.1.1. Le compteur n'a pas correctement enregistré l'énergie totale.....	3
2.1.2. Le compteur a correctement enregistré l'énergie totale, mais elle n'est pas correctement répartie dans les différents postes horaires.....	3
2.2. Estimation des consommations et correction des données de relève	3
2.2.1. Principes d'estimation des consommations suite à un dysfonctionnement de comptage.....	3
2.2.2. Mise en œuvre de la correction de la facturation.....	4
2.2.2.1. Détermination de la période de dysfonctionnement	4
2.2.2.2. Limites de la période à corriger.....	4
2.3. Information du fournisseur et du client	4
2.3.1. Le client accepte l'évaluation ou ne se manifeste pas dans le délai imparti	4
2.3.2. Le client conteste l'estimation	4
3. Correction de la facture d'acheminement et du bilan responsable d'équilibre du fournisseur	5
3.1. Part acheminement.....	5
3.2. Part énergie.....	5
4. Recouvrement et clôture	5
4.1. Recouvrement	5
4.1.1. Recouvrement par le fournisseur	5
4.1.2. Indemnité de couverture des impayés	5
4.2. Clôture de l'affaire.....	5
Annexe 1 : Modalités d'application de l'article L 224-11 du code de la consommation en cas de correction de facturation suite à dysfonctionnement de comptage	6
Annexe 2 : Exemples de situations susceptibles de justifier une révision de la proposition initiale de rectification des données de consommation.	7

Champ d'application

Ce document expose les modalités de traitement des dysfonctionnements de comptage relatifs aux points de livraison raccordés au réseau BT ≤ 36 kVA équipés d'un compteur électrique non-communicant et disposant d'un contrat unique.

Les dysfonctionnements du dispositif de comptage sont notamment la conséquence d'un défaut d'origine matérielle (compteur et/ou relais) qui conduisent à :

- la collecte de relevés de consommation d'énergie erronés¹
- une mauvaise répartition des consommations dans les postes horo-saisonniers.

Les cas d'erreurs (par exemple, erreur de lecture sur un auto-relevé, ou erreur de saisie) et de fraudes n'entrent pas dans le champ d'application de cette procédure.

¹ En volume et /ou dans la répartition entre les différentes classes temporelles

1. Détection des dysfonctionnements de comptage

1.1. Détection par le distributeur

Il est dans la mission du distributeur d'effectuer régulièrement des contrôles de conformité des points de livraison et de leurs consommations. La détection peut également faire suite à une intervention sur site (réglage du disjoncteur, dépannage, ...).

Les opérations de contrôle ne font pas l'objet d'une information particulière auprès du fournisseur. Le distributeur informe le fournisseur uniquement en cas d'anomalie confirmée.

1.2. Détection par le fournisseur

Une anomalie peut être supputée par le client ou le fournisseur qui en informe le distributeur via une « demande de vérification visuelle » dans le portail d'échanges du distributeur.

SRD réalise le contrôle lors de l'intervention (mesure avec un ampèremètre constat visuel du compteur bloqué). Il informe le fournisseur par le biais de la clôture de l'affaire : présence (prestation appareil défectueux) ou non (prestation standard) d'un dysfonctionnement.

2. Traitement des dysfonctionnements de comptage et correction des données de consommation

2.1. Les situations traduisant un dysfonctionnement de comptage

2.1.1. Le compteur n'a pas correctement enregistré l'énergie totale

La facturation est corrigée sur la période du dysfonctionnement, sur la base de l'historique de consommation disponible (encadré par deux relevés cycliques réels), sinon sur la base d'un volume de référence pour chaque poste horaire (cf paragraphe 2.2.2 - Mise en œuvre de la correction de la facturation).

2.1.2. Le compteur a correctement enregistré l'énergie totale, mais elle n'est pas correctement répartie dans les différents postes horsaisonniers

La facturation est corrigée sur la période du dysfonctionnement, par répartition de l'énergie totale enregistrée, sur la base de l'historique de consommation disponible (encadré par deux relevés cycliques réels), sinon sur la base d'un volume de référence par poste horaire (cf paragraphe 2.2.2 - Mise en œuvre de la correction de la facturation).

2.2. Estimation des consommations et correction des données de relève

2.2.1. Principes d'estimation des consommations suite à un dysfonctionnement de comptage

Les estimations de consommation sont calculées sur la période du dysfonctionnement à partir de l'historique de consommation exploitable (consommation réelle du point antérieure au dysfonctionnement).

Si aucun historique exploitable n'est disponible, (1ère mise en service par exemple), la consommation est estimée à partir d'un niveau de consommation par poste horsaisonnier, basé sur la puissance souscrite et le coefficient d'utilisation (profil type de PDL comparables).

Lorsque le volume de consommation globale est correct mais qu'il n'est pas correctement réparti dans les différents postes horosaisonniers et si la correction est en défaveur du client, alors le distributeur majore la consommation en creuses de 10% et minore d'autant la consommation en heures pleines.

Lorsque le volume de consommation globale est incorrect, un abattement de 10% sur le volume des consommations à corriger est systématiquement pratiqué. Il est identique sur tous les postes horosaisonniers.

Le volume de consommation à corriger est calculé sur la base de la grille unique distributeur.

2.2.2. Mise en œuvre de la correction de la facturation

2.2.2.1. Détermination de la période de dysfonctionnement

La détermination de la période de dysfonctionnement est nécessaire pour produire l'évaluation des consommations mal enregistrées ou non enregistrées. Il appartient au distributeur d'identifier le début et la fin de la période à rectifier, en s'appuyant sur des données objectives.

La proposition de correction de la facturation est réalisée au plus près de cette période.

■ Date de début

La date de début de la période à rectifier correspond à la date du dernier événement précédant la dérive des consommations, c'est-à-dire la date à laquelle le distributeur a pu constater le bon fonctionnement du compteur (exemple : relevés mensuels, interventions techniques sur site).

■ Date de fin

La date de fin de la période à rectifier correspond à la date de résolution du dysfonctionnement par le remplacement du matériel défectueux. Le distributeur enregistre dans le SI les derniers index lus sur le compteur.

2.2.2.2. Limites de la période à corriger

■ Limite liée au fournisseur titulaire

La correction de facturation est affectée au fournisseur titulaire du point lors du traitement du dysfonctionnement. La rectification s'applique aux périodes pour lesquelles le client est dans le périmètre de facturation dudit fournisseur.

■ Limite dans le temps

Le distributeur aligne les durées maximales de la rétroactivité d'une rectification en défaveur du client sur les délais de prescription, sans tenir compte du délai de 20 ans² et limite donc la période maximale de rectification³ à :

- 2 ans pour un client particulier⁴ ;
- 4 ans pour un client public⁵ ;
- 5 ans pour un client professionnel ou non professionnel⁶.

En cas de rectification en faveur du client, la période maximale de rectification est de 20 ans⁷. La correction de facturation est affectée au fournisseur titulaire du point sur la période pendant laquelle le client est dans le périmètre de facturation dudit fournisseur. Antérieurement à cette période, la correction de facturation est affectée au distributeur et valorisée sur la base du prix publié annuellement par le GRD⁸.

² Article 2232 du code civil

³ Dans le respect de l'article L224-11 du code de la consommation (cf. annexe 1)

⁴ Article L 218-2 du code de la consommation

⁵ Article 1 de la loi 68-1250 du 31/12/1968

⁶ Article 2224 du code civil

⁷ Article 2232 du code civil

⁸ Si le client conteste cette base de valorisation, le distributeur examinera sa demande sur la base des éléments fournis par le client.

Le distributeur effectue la correction des données de consommation du client et corrige la facture d'acheminement du fournisseur.

3. Correction de la facture d'acheminement et du bilan responsable d'équilibre du fournisseur

3.1. Part acheminement

Le distributeur reporte les consommations à rectifier correspondant à la période du fournisseur titulaire, site par site, dans le périmètre du fournisseur. La part acheminement rectifiée est portée en totalité sur la prochaine facture adressée au fournisseur.

Selon les cas, la rectification des consommations peut intervenir :

- soit en substitution des factures précédemment émises sur la période considérée : celles-ci sont annulées et remplacées par une seule facture globale ;
- soit en complément des factures précédemment émises sur la période considérée.

3.2. Part énergie

Le distributeur reporte les consommations correspondant à la période du fournisseur titulaire, dans le bilan du responsable d'équilibre correspondant, y compris la part éventuelle des consommations remontant à plus de 12 mois.

Toutefois, le distributeur fait en sorte que les consommations reportées au titre du dysfonctionnement de comptage (ou de la fraude) ne soient prises en compte qu'au moment de la réconciliation temporelle des flux, et non en reconstitution spatiale (mécanisme des écarts)⁹.

4. Recouvrement et clôture

4.1. Recouvrement

4.1.1. Recouvrement par le fournisseur

Le fournisseur est en charge du recouvrement de la facture auprès du client.


En cas d'impayé et en fonction de sa politique, le fournisseur peut programmer une intervention de coupure ou de limitation de puissance.

4.2. Clôture de l'affaire

L'affaire est considérée comme close au moment où le distributeur a imputé et facturé les consommations au fournisseur.

⁹ Pour les compteurs non-communicants, le distributeur reporte les consommations correspondant à la période du fournisseur titulaire, dans le bilan du responsable d'équilibre correspondant, suivant les règles de la Reconstitution des Flux (mise en œuvre du mécanisme des écarts et de celui de la réconciliation temporelle dans le respect des limites définies à la section 2 des « Règles relatives au dispositif de Responsable d'Equilibre » publiées par RTE).

Annexe 1 : Modalités d'application de l'article L 224-11 du code de la consommation en cas de correction de facturation suite à dysfonctionnement de comptage

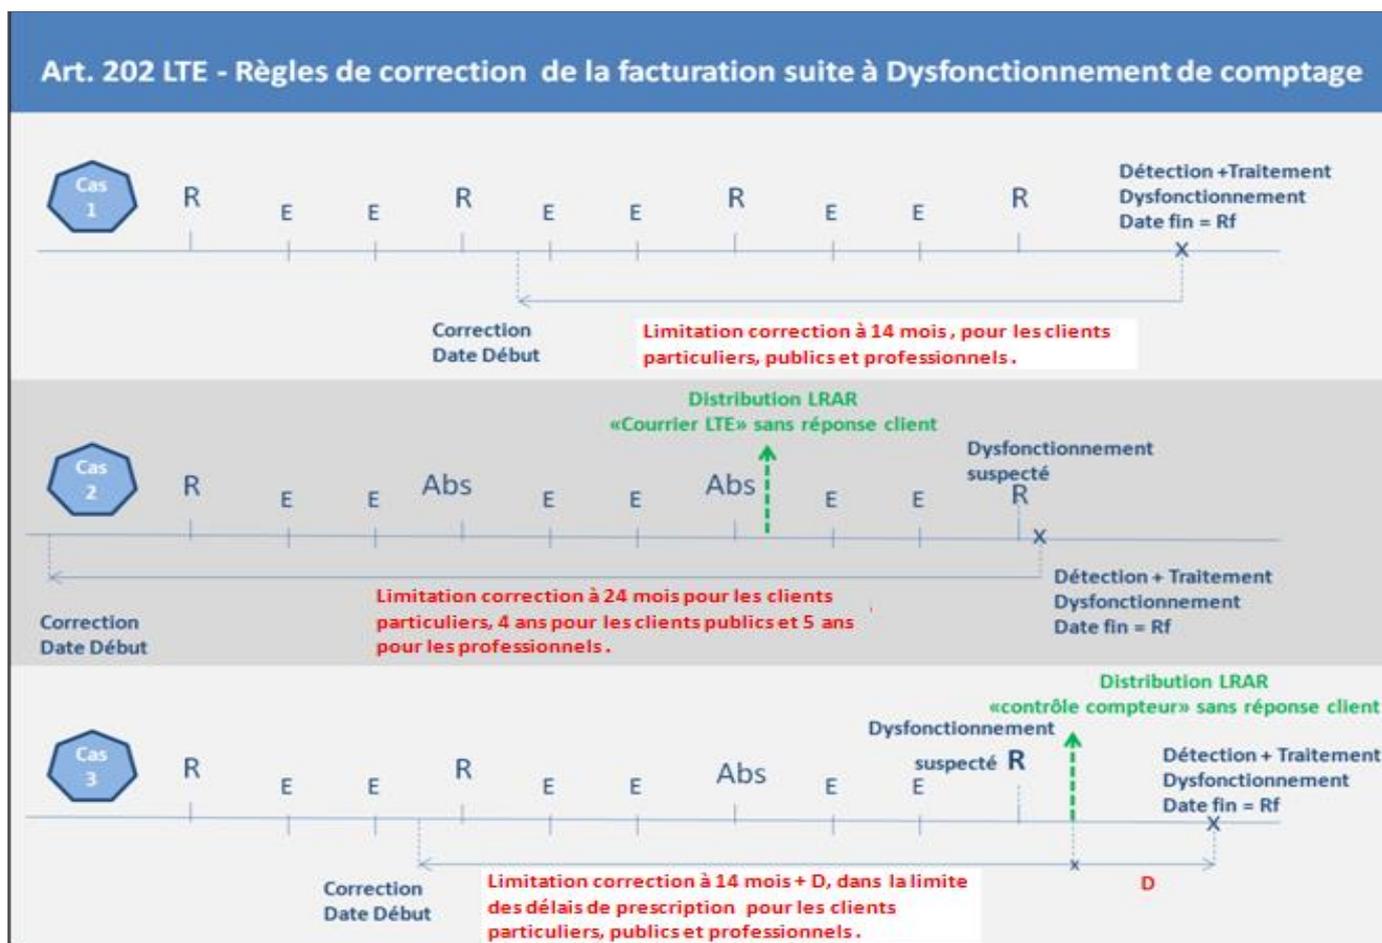

Dans le cas où le distributeur dispose d'un relevé réel¹⁰ datant de 14 mois au plus, et que le PDL n'a pas fait précédemment l'objet de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) relatif à «l'absence de relevé» de la part du distributeur dans les 14 derniers mois, la rectification des consommations est limitée à 14 mois par rapport à la date de détection du dysfonctionnement de comptage (cas n°1).

Si dans les 14 mois précédant la détection du dysfonctionnement de comptage, le PDL a fait l'objet d'une LRAR, cette dernière proroge la durée de rectification de 14 mois au plus (cas n°2). Les règles de limitation de la période à corriger du § 2.2.2.2 s'appliquent.

Si le distributeur suspecte un dysfonctionnement de comptage mais que le client ne lui donne pas accès au dispositif de comptage, la durée de rectification pourra être prorogée du délai entre la date d'envoi de la LRAR signalant le dysfonctionnement potentiel et demandant l'accès au comptage et le traitement du dysfonctionnement s'il est avéré (cas n° 3).

¹⁰ Relevé cyclique du distributeur ou auto relevé transmis par le client

Annexe 2 : Exemples de situations susceptibles de justifier une révision de la rectification des données de consommation en cas de réclamation client ou fournisseur.

Nature de la demande de modification	Exemples de motifs invoqués	Exemple de justificatifs à apporter
Modification de la période de rectification	Le client déclare avoir emménagé plus tard dans les locaux ou être parti plus tôt que les dates prises en compte pour le calcul de la rectification	Bail de location, contrat de vente...
Modification du rythme de consommation à l'intérieur de la période de rectification	-Absence longue du client -Modification de la composition du foyer	Réservation de vacances, billets d'avion, bulletin d'hospitalisation, factures d'eau, avis d'imposition...
	-Un appareil plus performant a remplacé un appareil ancien -Changement de process (chauffage, eau chaude, ...) -Des travaux d'isolation ont été réalisés	Facture d'achat de l'appareil Facture des travaux
Contestation de la consommation estimée à partir de PDL ayant des caractéristiques de consommation comparables	L'historique moyen n'est pas représentatif de la consommation du client	Composition du foyer, surface du logement, classe de diagnostic de performance énergétique